



29 may 2024 2:41:41 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT


Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

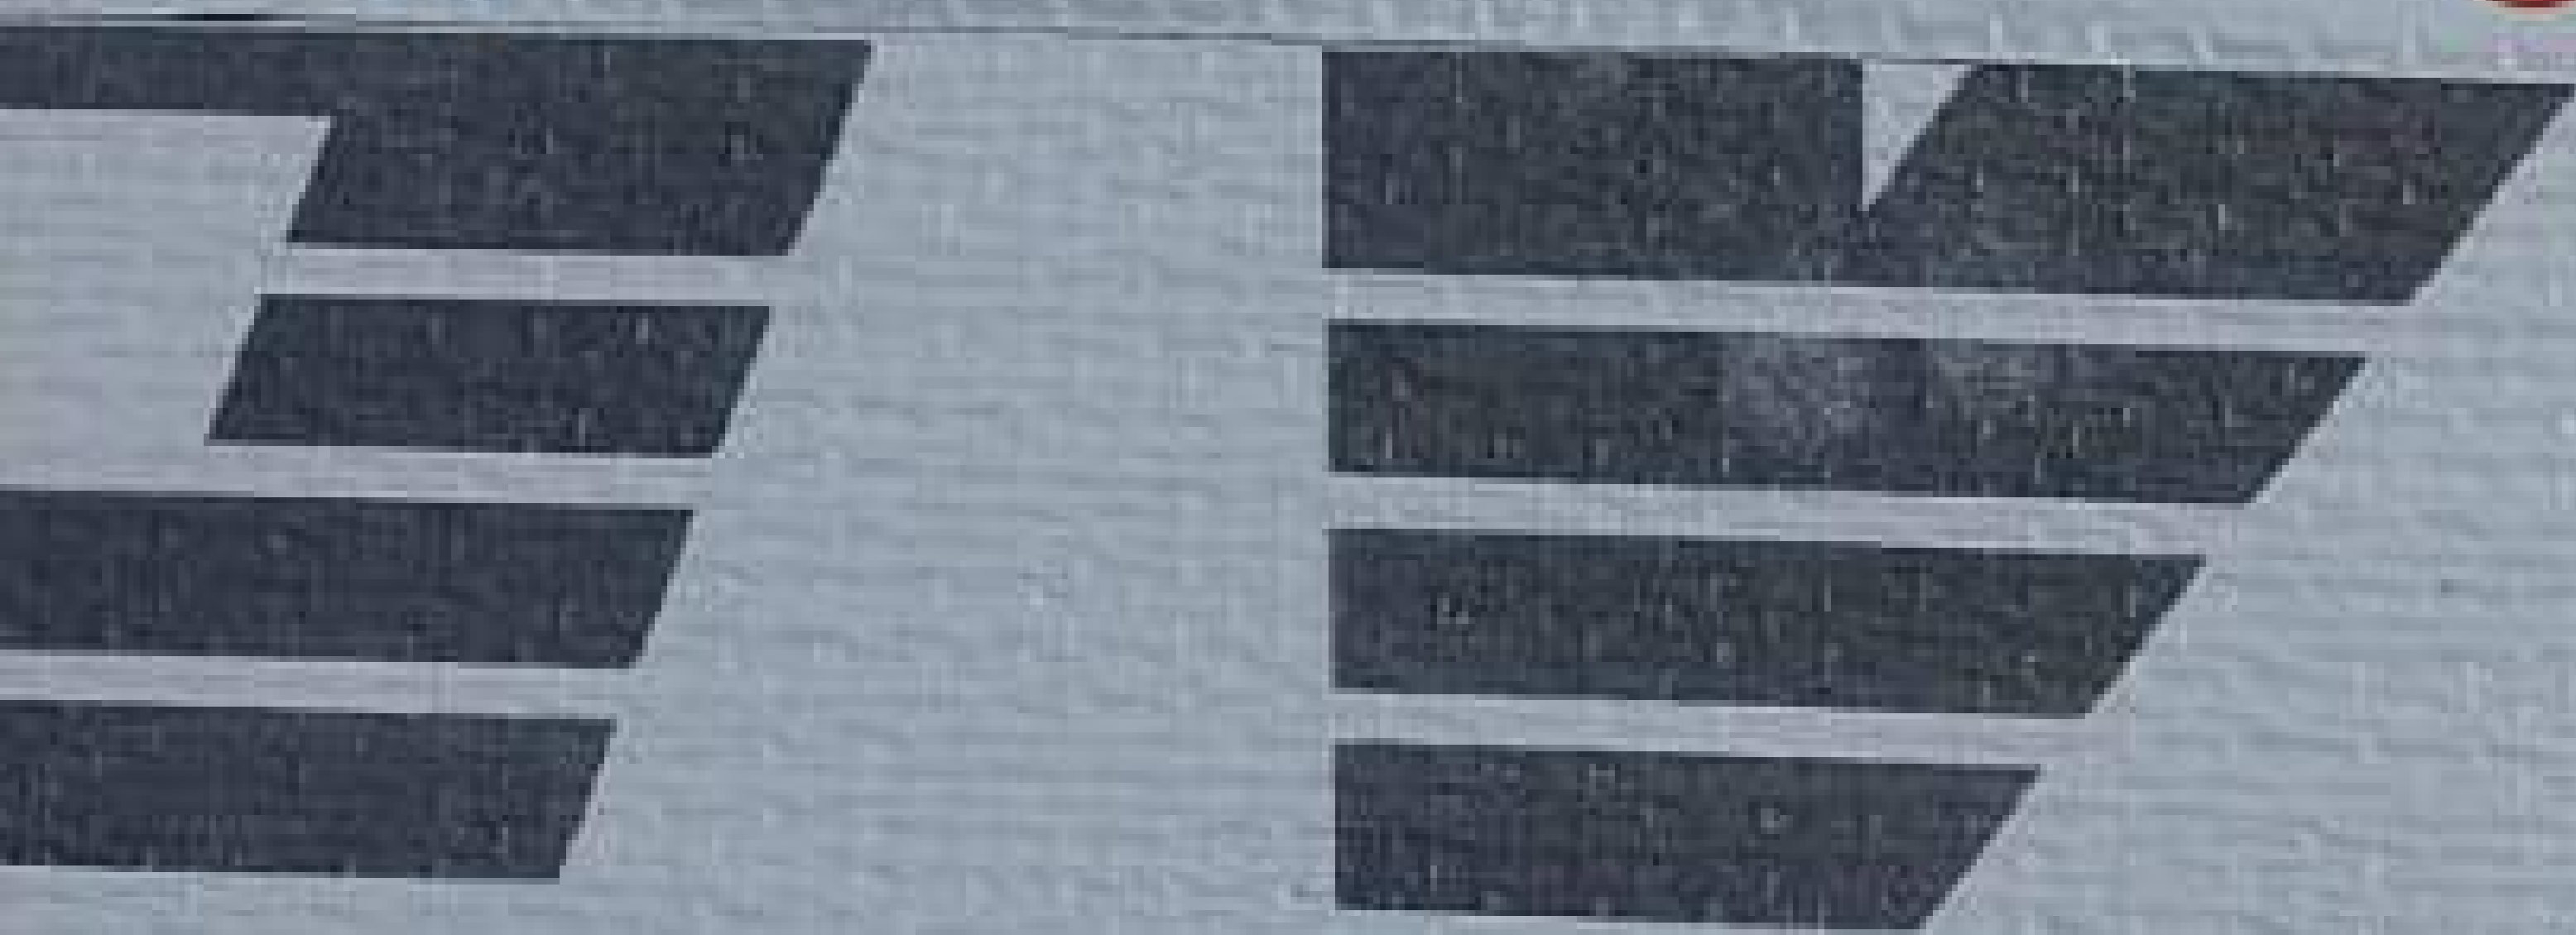

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

20

AYMENT

PRO GU

SYNTHETIC ROOF

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

29 may 2024 2:27:22 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 11:12:47 a. m.

133 Vera Glenn

Lake City

Columbia County

Florida



Supply Co. inc.

CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE
LINEA DE SUPERPOSICION

Supply Co. inc.

Meets the following ASTM D1224 Type II,
ASTM D4859 Type IV, ASTM D3257,
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Meets the following ASTM D1224 Type II,
ASTM D4859 Type IV, ASTM D3257,
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE
LINEA DE SUPERPOSICION

Supply Co. inc.

Meets the following ASTM D1224 Type II,
ASTM D4859 Type IV, ASTM D3257,
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

OVERLAP LINE
LINEA DE SUPERPOSICION

OVERLAP LINE
LINEA DE SUPERPOSICION

40027 51296 100034 065 R

40027 51296 100034 065 R

Supply Co. inc.

29 may 2024 2:41:34 p. m.



29 may 2024 11:13:00 a. m.
133 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 10:40:43 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO

SYN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

29 may 2024 2:27:11 p. m.

106 Vera Glenn

Lake City

Columbia County


Florida



29 may 2024 11:59:45 a.m.



29 may 2024 10:40:00 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 11:13:26 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

GUARD 20
ROOFING UNDERLAYMENT

PH
SYN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

GUARD 20
ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



29 may 2024 2:27:13 p. m.

106 Vera Glenn

Lake City

Columbia County

Florida

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente


Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



29 may 2024 11:13:14 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida

ASTM D226 Type II,
ASTM D8257
and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al
Le degré

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente
résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pe

OVERLAP LINE


LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

WARD 20
G UNDERLAYMENT

PRO
SYNTH

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pe

OVERLAP LINE

29 may 2024 2:27:44 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3



29 may 2024 10:39:50 a. m.

106 Vera Glenn


Lake City

Columbia County

Florida



29 may 2024 10:39:07 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 10:40:36 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 10:26:41 a. m.
133 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:32:11 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:15:56 a. m.
133 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida




29 may 2024 8:15:50 a. m.
133 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:16:11 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:28:24 a.m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:27:55 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:29:02 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida




29 may 2024 8:31:19 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:17:09 a. m.
133 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:29:12 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 8:28:42 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 6:14:16 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.3

ABC
Supply Co. inc.

PROTECTA



may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
segundo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

VE LAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN


29 may 2024 2:37:19 p. m.

106 Vera Glenn

Lake City

Columbia County

Florida

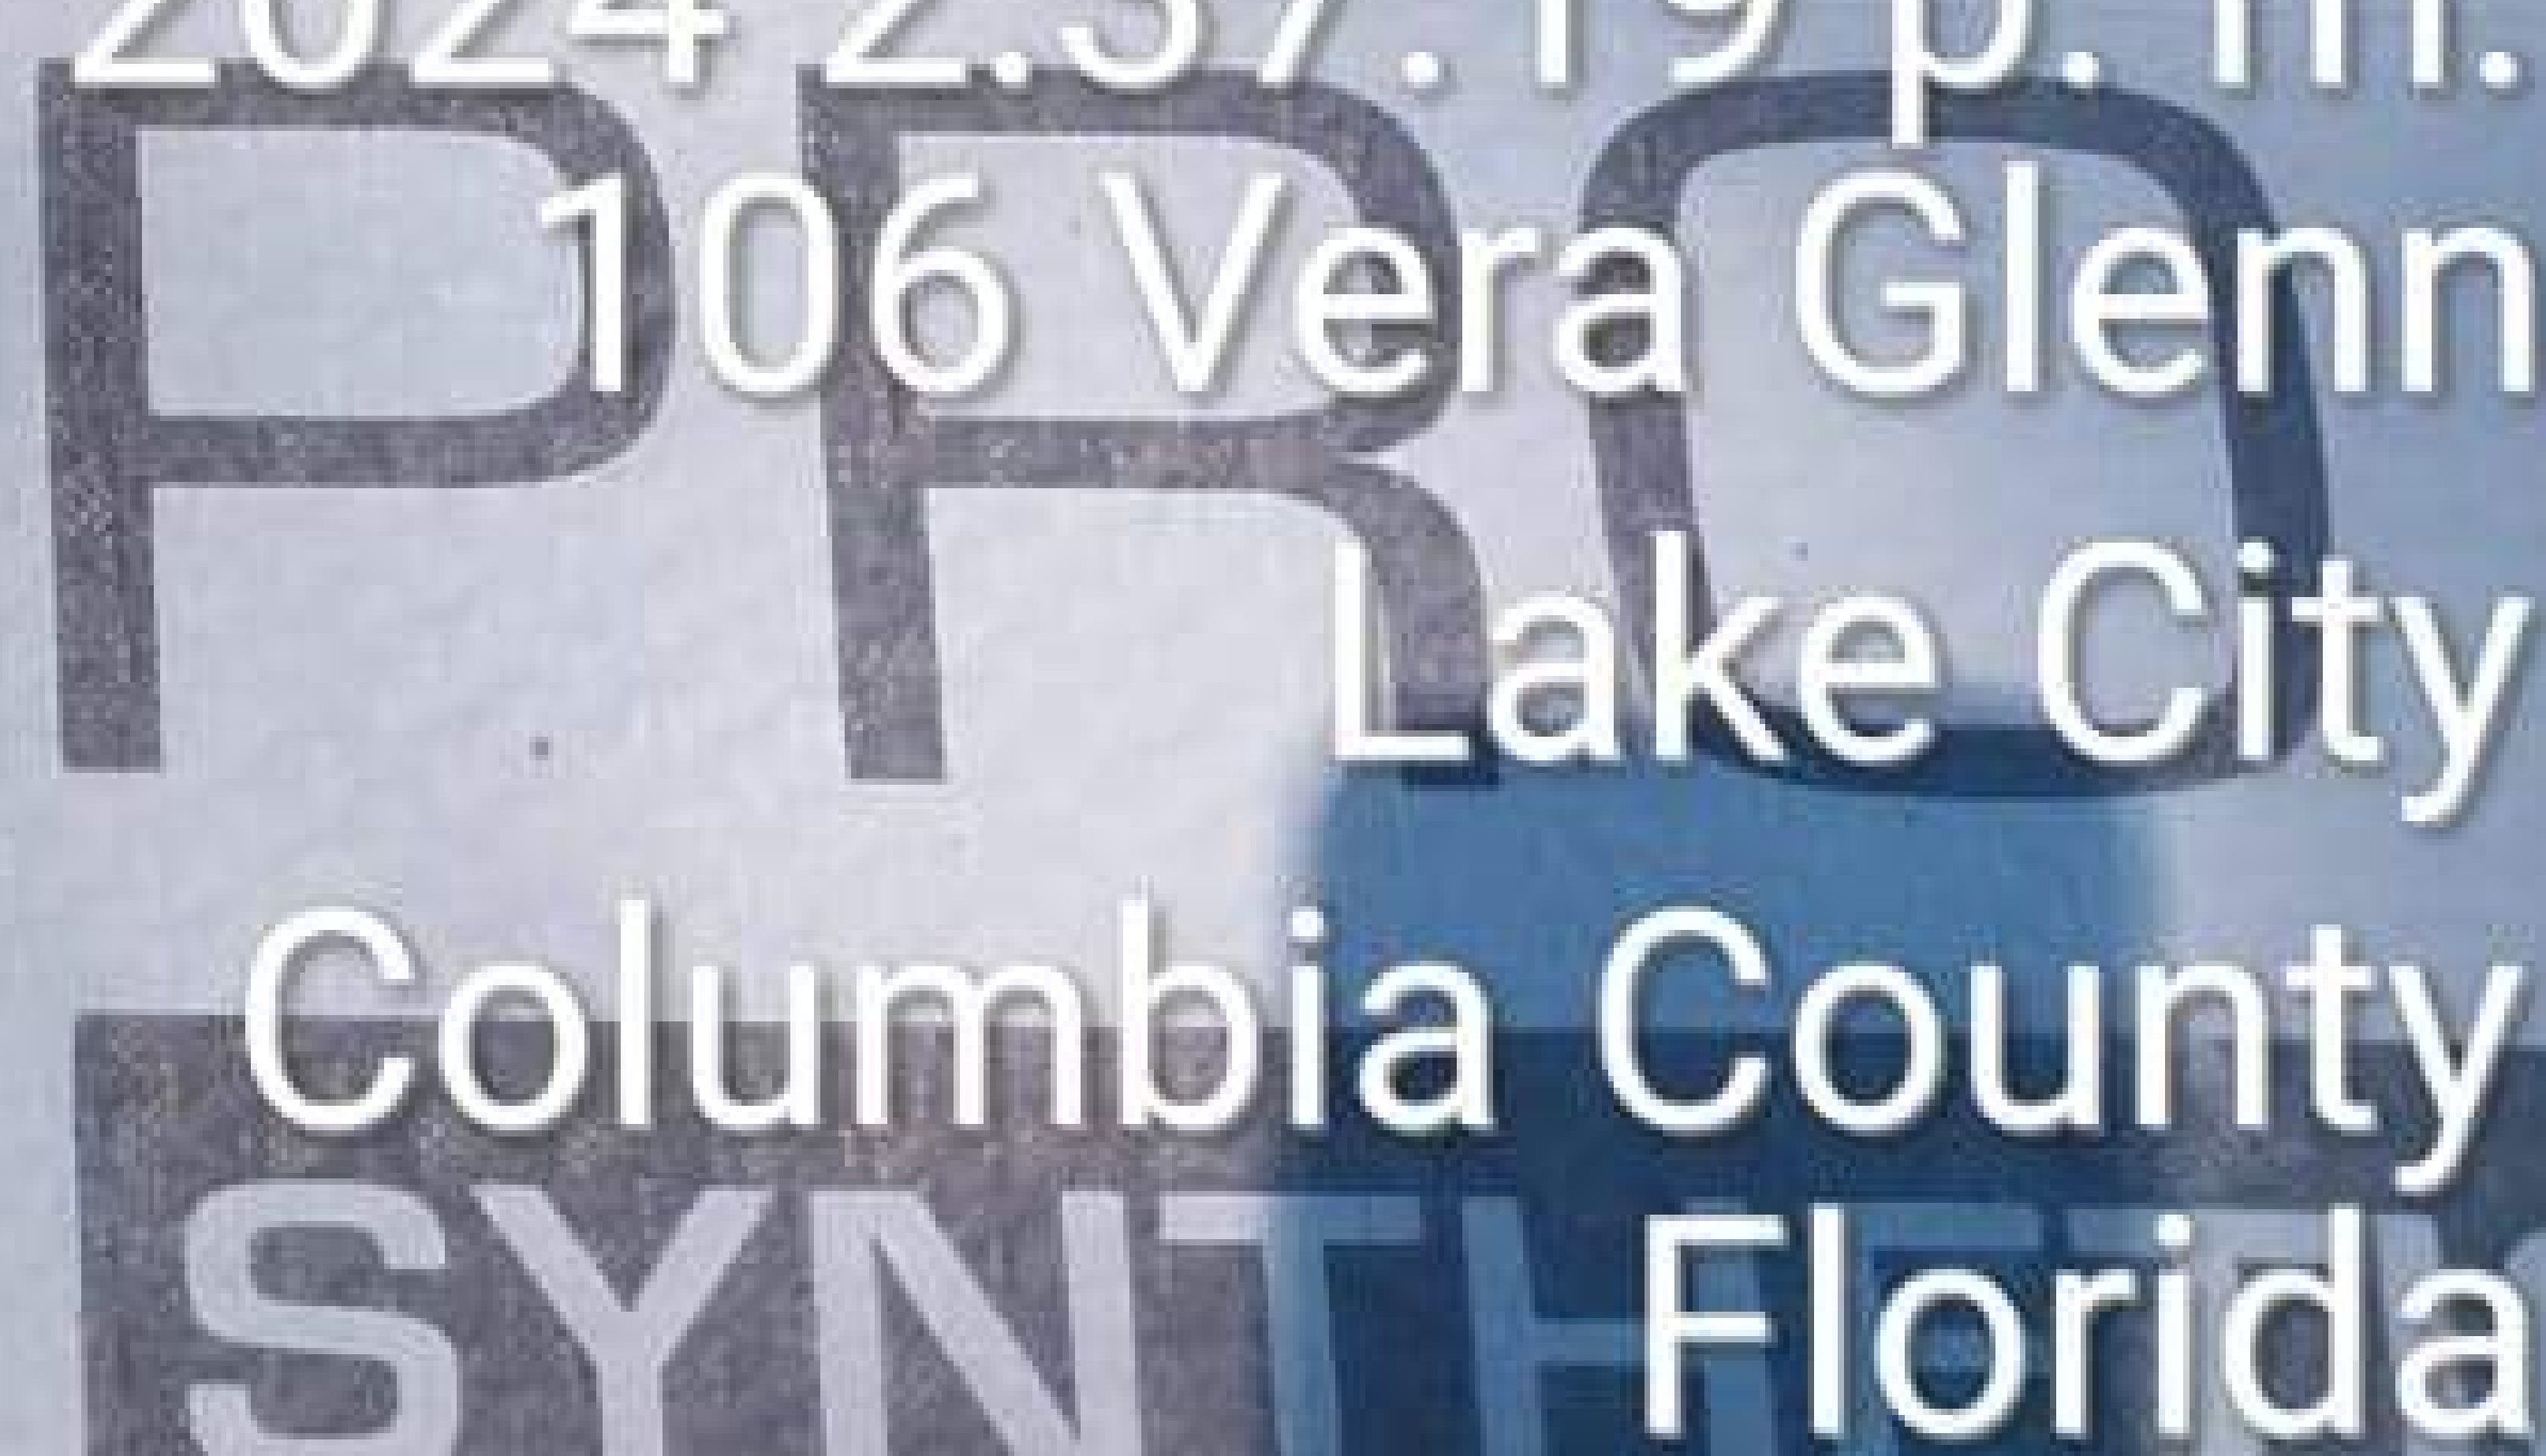



29 may 2024 6:11:44 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257,
CAN/CSA A123.3 and A220.1



Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257,
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257,
CAN/CSA A123.3 and A220.1

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

29 May 2024 2:41:38 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida




ABC
Supply Co. Inc.

Meets the Following: ASTM D225 Type II,
ASTM D4849 Type IV, ASTM D3037

a pendiente del techo
et le toit penté

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear, etc.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température

29 may 2024 2:36:59 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 6:11:24 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



Meets the Following: ASTM D2266 Type II,
ASTM D4897 Type IV, ASTM D6527,
CAV/CSA A122.3 and A122.1

Se debe utilizar en la full panel
LINEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al resque puede variar de acuerdo a las condiciones, el tipo de calzado, el tipo de zapatos y la inclinación del techo.


29 may 2024 2:42:04 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida




29 may 2024 6:15:29 p. m.
133 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida




29 may 2024 6:12:23 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 6:12:30 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 6:12:11 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 6:12:06 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 6:12:00 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and load.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y la carga.
OVERLAP LINE
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the following ASTM D226 Type II,
ASTM D8257 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A223.1 and A223.2

ABC
Supply Co. Inc.

ABC
Supply Co. Inc.

29 may 2024 2:42:09 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A2204

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calor o clima y la pendiente del techo.
La résistance de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, conditions climatiques et la pente.

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A2204

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.

29 may 2024 2:42:00 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida

conditions, weather, footwear and roof conditions de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
pendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. Inc.

Slip resistance may vary with surface conditions
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie
La résistance au glissement peut varier d'après les conditions de la surface

08017501 000000 000000 000000

OVERLAP LINE

LINE

29 may 2024 2:36:52 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



ABC
Supply Co. inc.

PRO GUARD 2
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC
Supply Co. inc.

29 may 2024 2:26:58 p. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 10:40:22 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 10:40:10 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida



29 may 2024 11:59:48 a. m.
106 Vera Glenn
Lake City
Columbia County
Florida