



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

PRO  
 O  
 MENT

PRO  
 O  
 SYNTHETIC RO

**AAC**  
 Supply Co., Inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

16  
 ene 2026 10:27:34a  
 2833 Southwest Inwood Court  
 Lake City  
 Columbia County  
 Florida

PRO  
 O

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.



**ABC**  
Supply Co. Inc.

Slip resistance may vary with surface conditions.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.  
Le degré de résistance au glissement peut varier de pors

OVERLAP LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.  
Le degré de résistance au glissement peut varier de pors

**PRO**  
OVERLAYMENT

**PRO**  
SYNTHETIC ROCK

**ABC**  
Supply Co. Inc.

OVERLAP LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

**ABC**  
Supply Co. Inc.

355 Southwest Bentley Place

Lake City  
Columbia County  
Florida  
16 ene 2026 10:27:47 a.m.

GUARD 20  
ROOFING UNDERLAYMENT

PR  
SYNTH

La pendiente del techo  
et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC  
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

PRO GUARD

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC  
Supply Co

PRO GUARD  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

16 ene 2026 10:28 a.m.  
Columbia County  
Lake City  
Southwest Inwood Court  
Florida  
ABC Supply Co. inc.


Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM

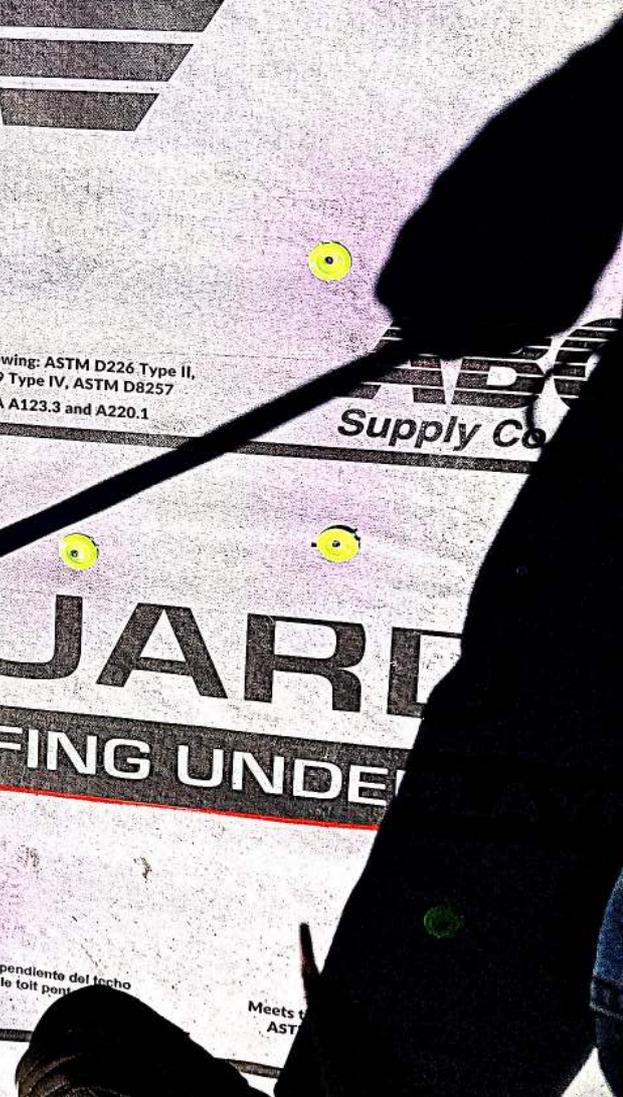


4822644 (6/12/2014 2827)  
La resiste  
Le


**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ch  
a y la pendiente del techo  
ser et le toit pente

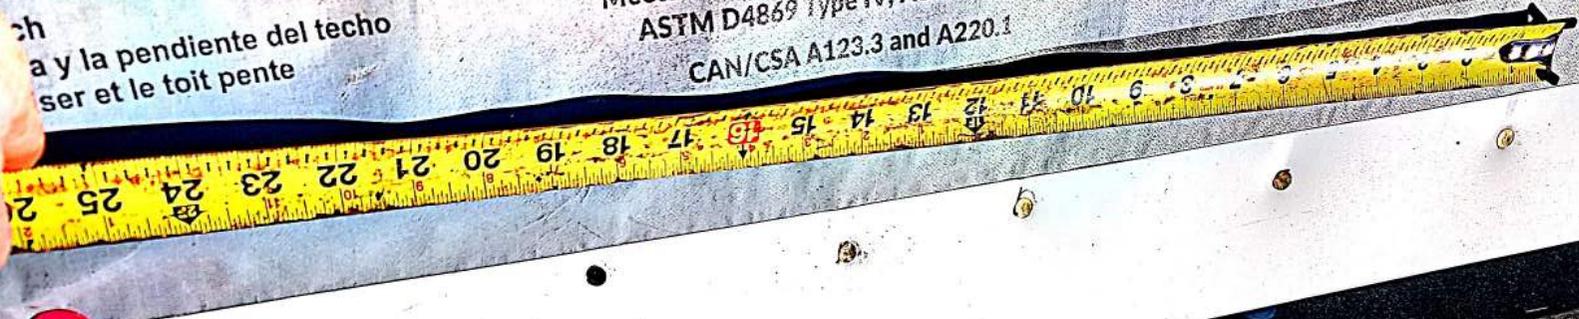

265 Southwest Inwood Court  
Lake City  
Columbia County  
Florida  
16 ene 2026 10:41:35 a.m.

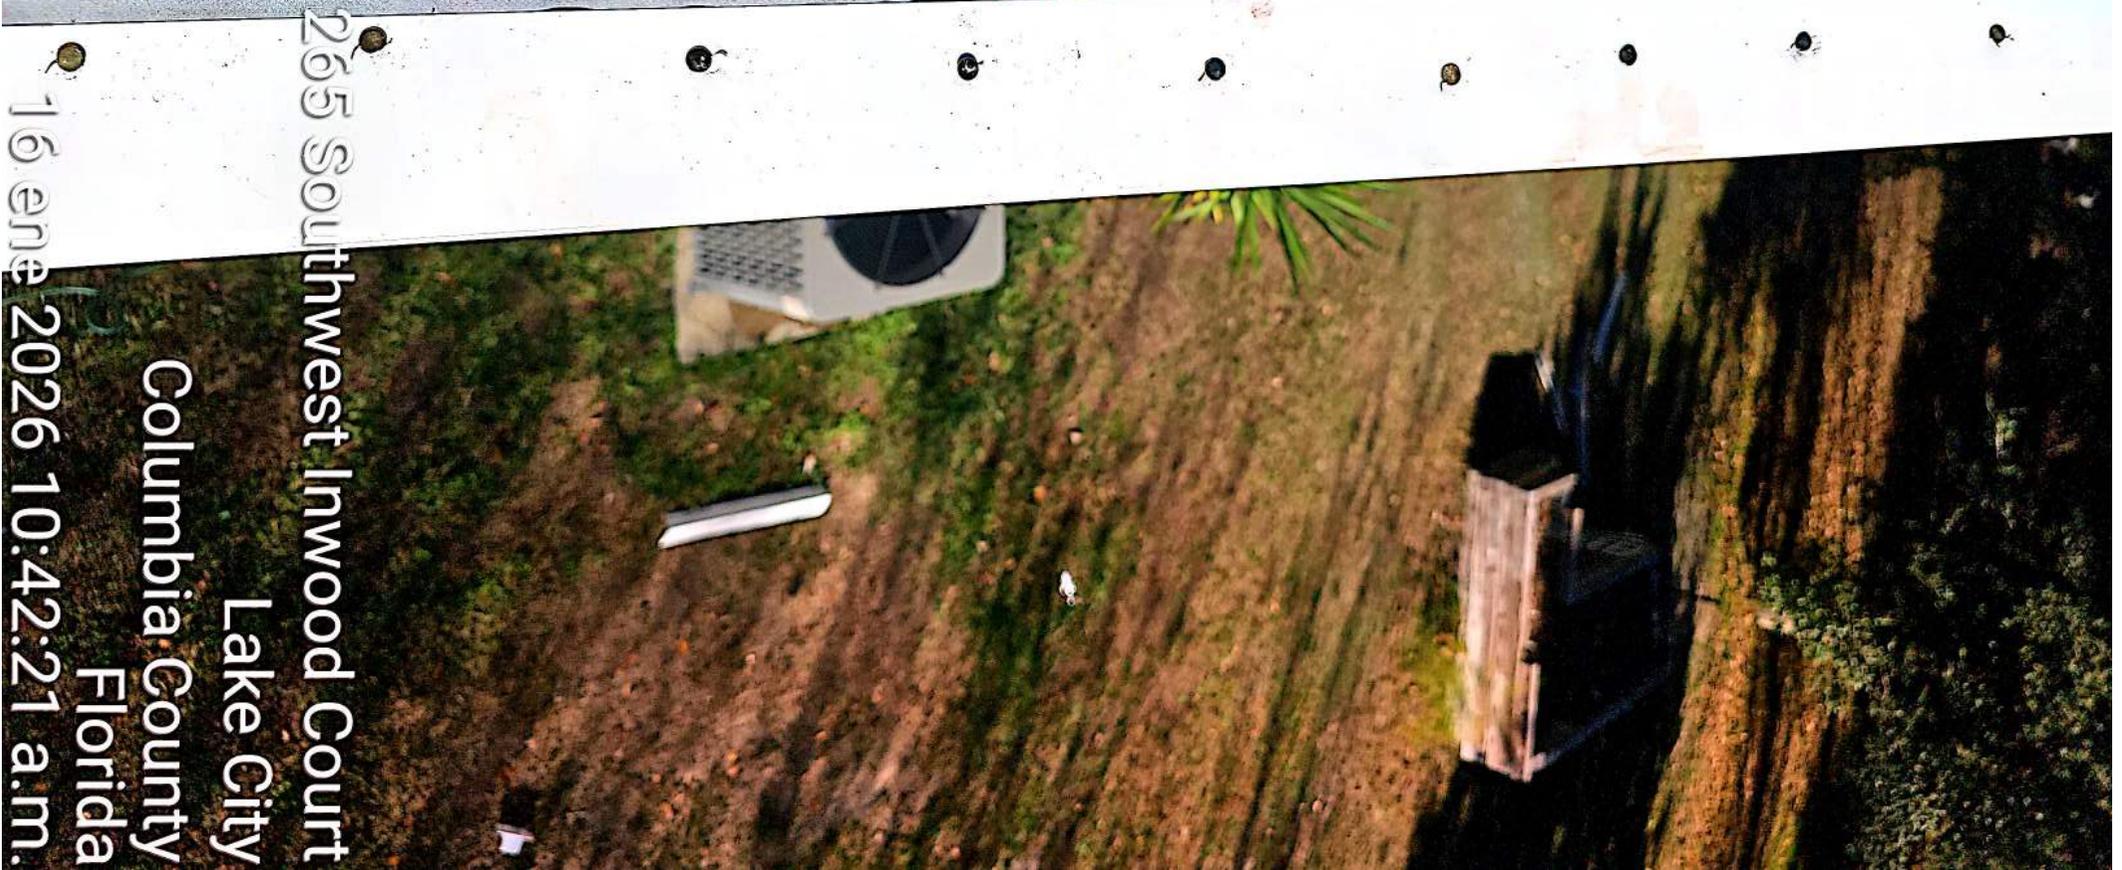

265 Southwest Inwood Court

Lake City

Columbia County

Florida

16 ene 2026 10:42:21 a.m.

Very with surface conditions weather footwear and tread pitch  
arbo a las condiciones de la superficie tipo de calzado o clima y la pendiente del terreno  
ant peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et la tôle posée

LINEA DE SUPERPOSICION

Maintain the following: ASTM D226 Type II  
ASTM D4869 Type IV / ASTM D4257  
CAN/CSA A123.3 and /A230.1

**ABC**  
Supply Co. Inc.

AMERICAN MADE

Slip resistance may vary with surface conditions weather footwear and tread pitch  
La resistencia al resque puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie tipo de calzado o clima y la pendiente del terreno  
Le degré d'adhérence au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et la tôle posée

OVERLAP LINE LINEA DE SUPERPOSICION

# PRO GUARD 20

## SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

# PRO GU

## SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



La resistencia al resque puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie tipo de calzado o clima y la pendiente del terreno  
Le degré d'adhérence au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et la tôle posée


Maintain the following: ASTM D226 Type II  
ASTM D4869 Type IV / ASTM D4257  
CAN/CSA A123.3 and /A230.1

**ABC**  
Supply Co. Inc.

AMERICAN MADE

Slip resistance may vary with surface conditions weather footwear and tread pitch  
La resistencia al resque puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie tipo de calzado o clima y la pendiente del terreno  
Le degré d'adhérence au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et la tôle posée

OVERLAP LINE LINEA DE SUPERPOSICION

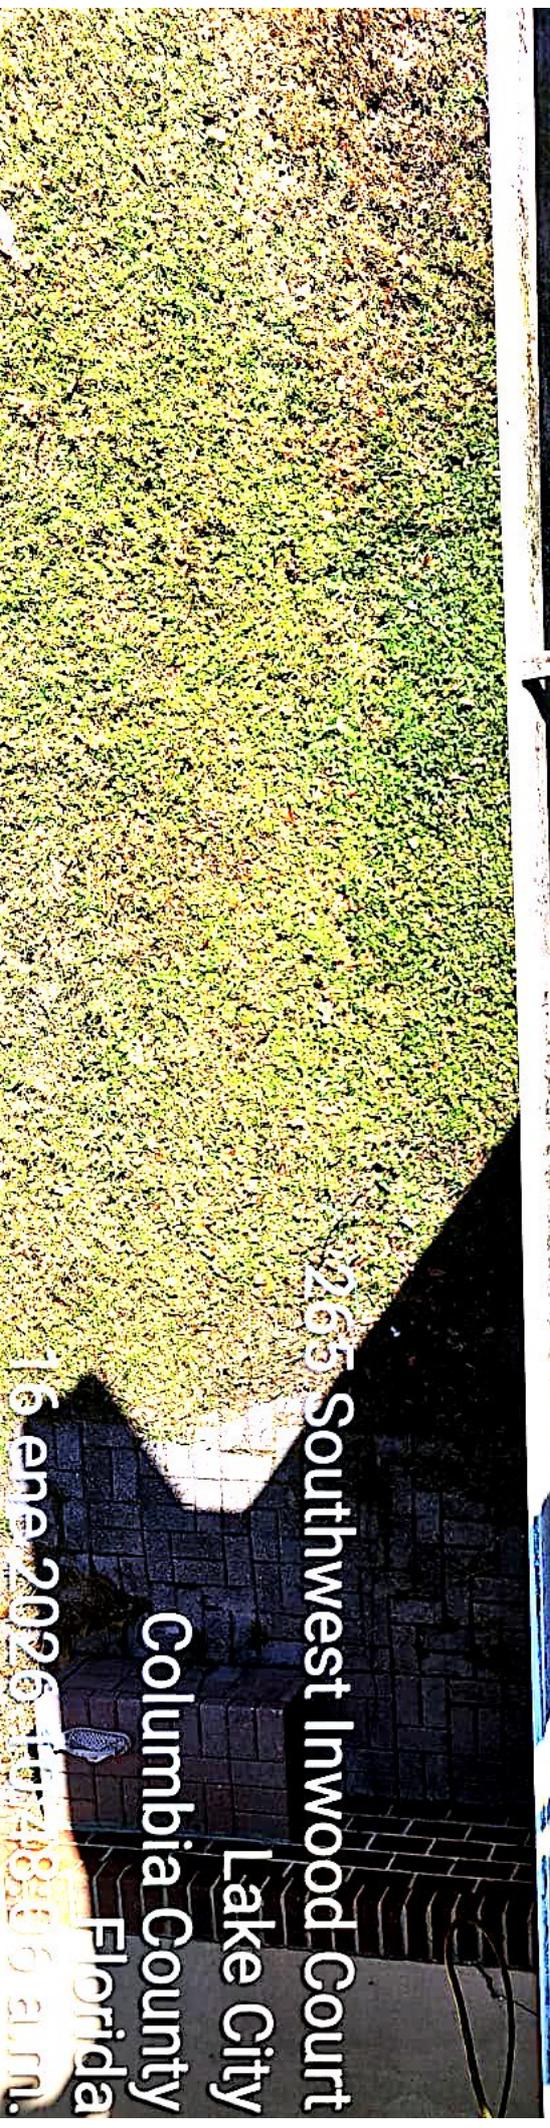

265 Southwest Inwood Court

Lake City

Columbia County

Florida

16 ene 2025 11:48:46 a.m.

OVERLAP LINE

**PR**  
**SYNNT**

Slip resistance may vary  
Resistencia al deslíz puede variar de acuerdo  
Le degré de résistance au glissement p

**OVERLAP LI**

265 Southwest Inwood Court

Lake City

Columbia County

Florida

6 ene 2026 10:43:24 a.m.



Supply Co. Inc.

OVERLAP LINE

ABC Supply Co. Inc.

# PRO GUARD 20

SYNTHETIC IC ROOFING UNDERLAYMENT

Meets the following ASTM D226 1/8" Th.  
ASTM D6897 For IV, ASTM D6877  
ASTM D6878, ASTM D6879  
ASTM D6880, ASTM D6881  
ASTM D6882, ASTM D6883

La instalación de este producto debe ser realizada por un profesional autorizado para asegurar la correcta instalación y el cumplimiento de las normas vigentes.  
OVERLAP LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC Supply Co. Inc.



Este producto es un material sintético que se utiliza como subcapa de aislamiento térmico y acústico en techos de edificios comerciales e industriales. No debe utilizarse en techos de edificios residenciales o en techos que estén sujetos a cargas pesadas. Consulte siempre las instrucciones de instalación y las normas vigentes.

265 Southwest Inwood Court

Lake City

Columbia County

Florida

16 ene 2026 10:48:03 a.m.

Meets the following: ASTM D226 Type II, ASTM D3681 Type IV, ASTM D8257, CAN/CSA M123.3 and A203.1



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear, etc. La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado, clima, etc. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures, etc.

OVERLAP LINE


LINEA DE SUPERPOSICION

Meets the following: ASTM D226 Type II, ASTM D3681 Type IV, ASTM D8257



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch. La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado, clima, etc. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures, etc.

Meets the following: ASTM D226 Type II, ASTM D3681 Type IV, ASTM D8257

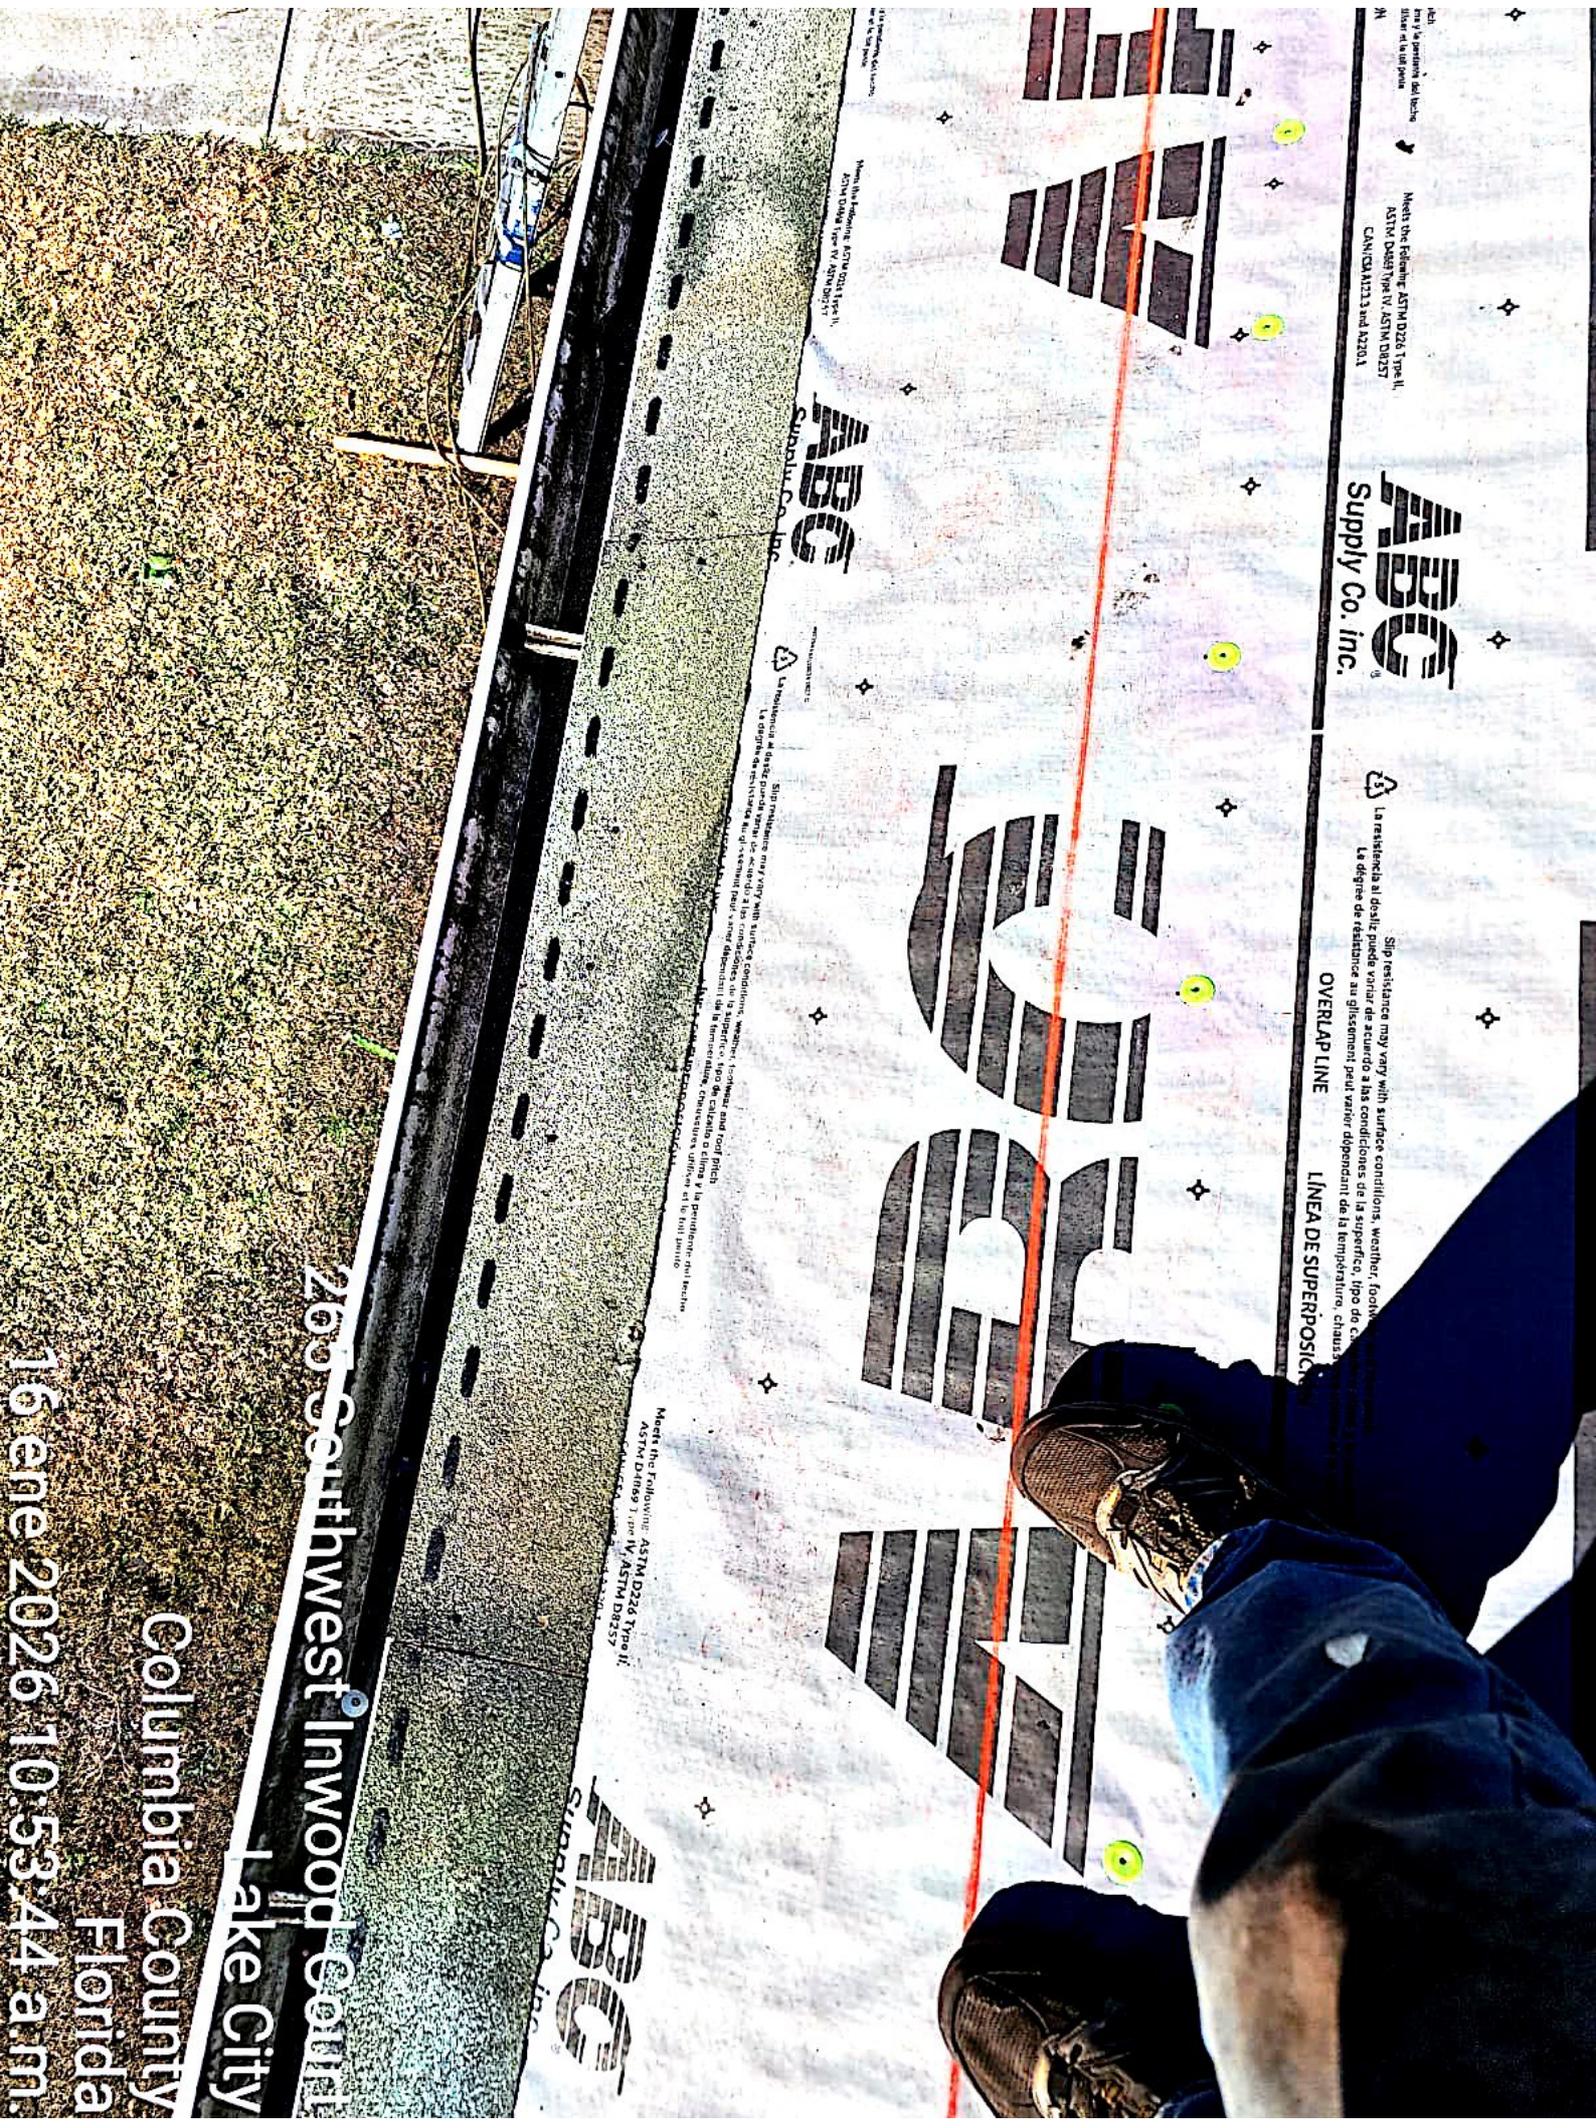


260 Southwest Inwood Court  
Lake City


Columbia County  
Florida

16 ene 2026 10:53:44 a.m.



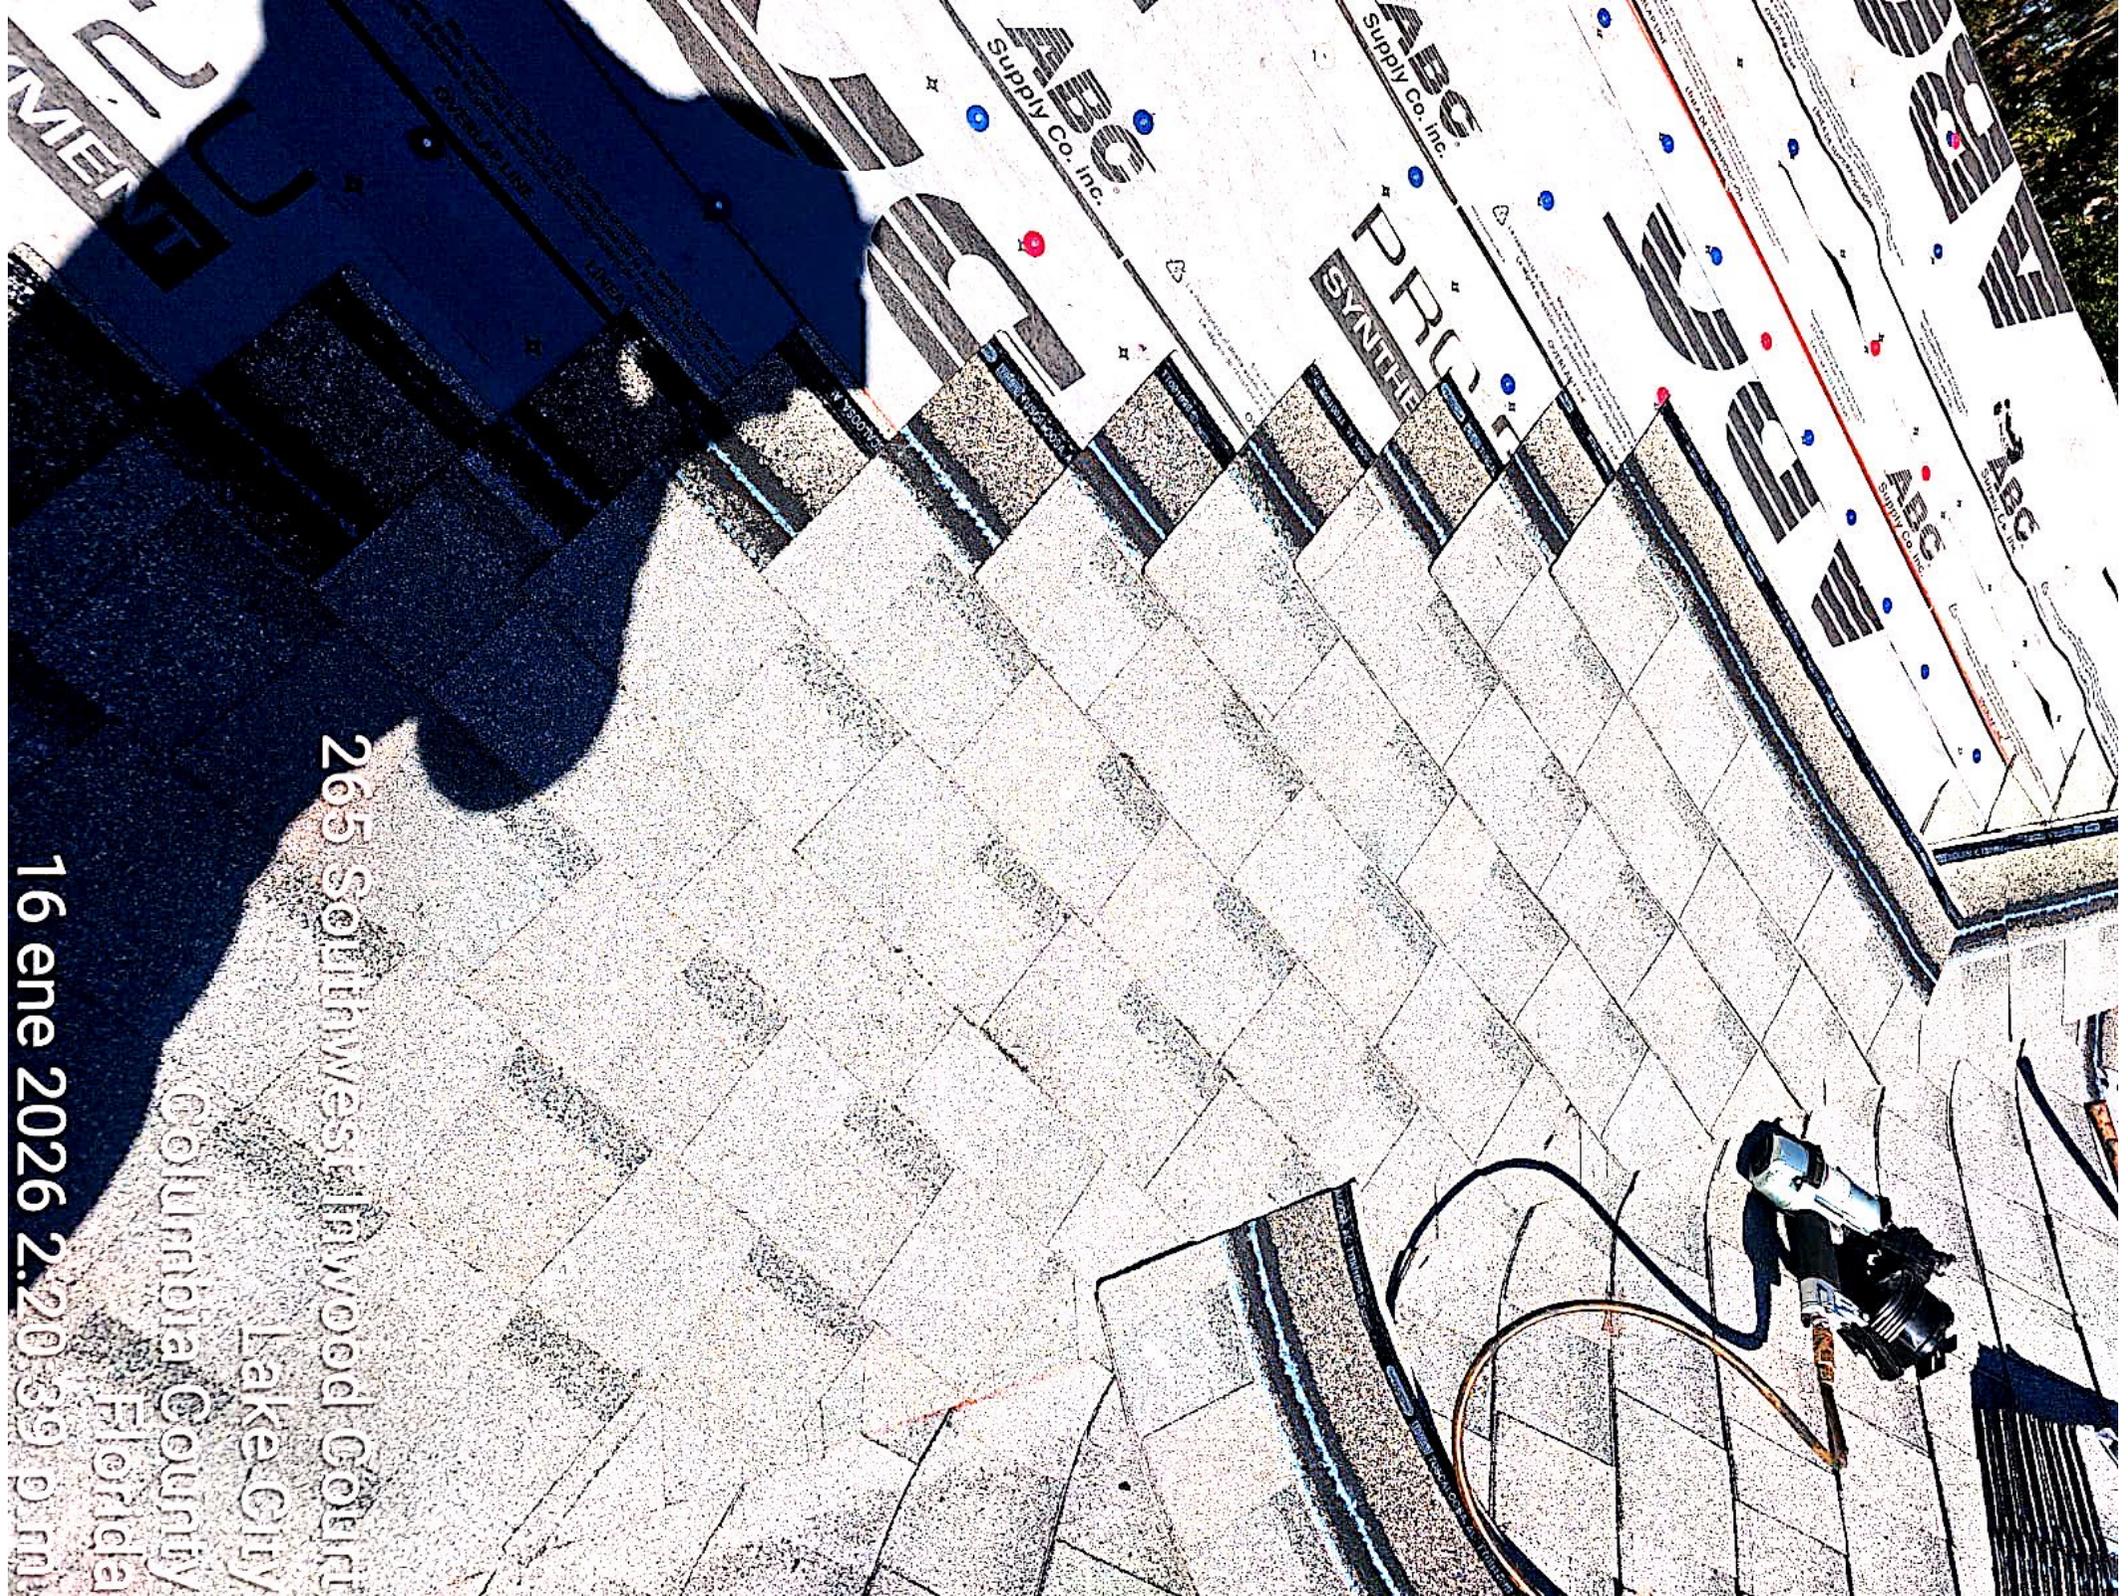

MIET  
265 Southwest Inwood Court  
Lake City  
Columbia County  
Florida  
16 ene 2026 2:20:39 pm

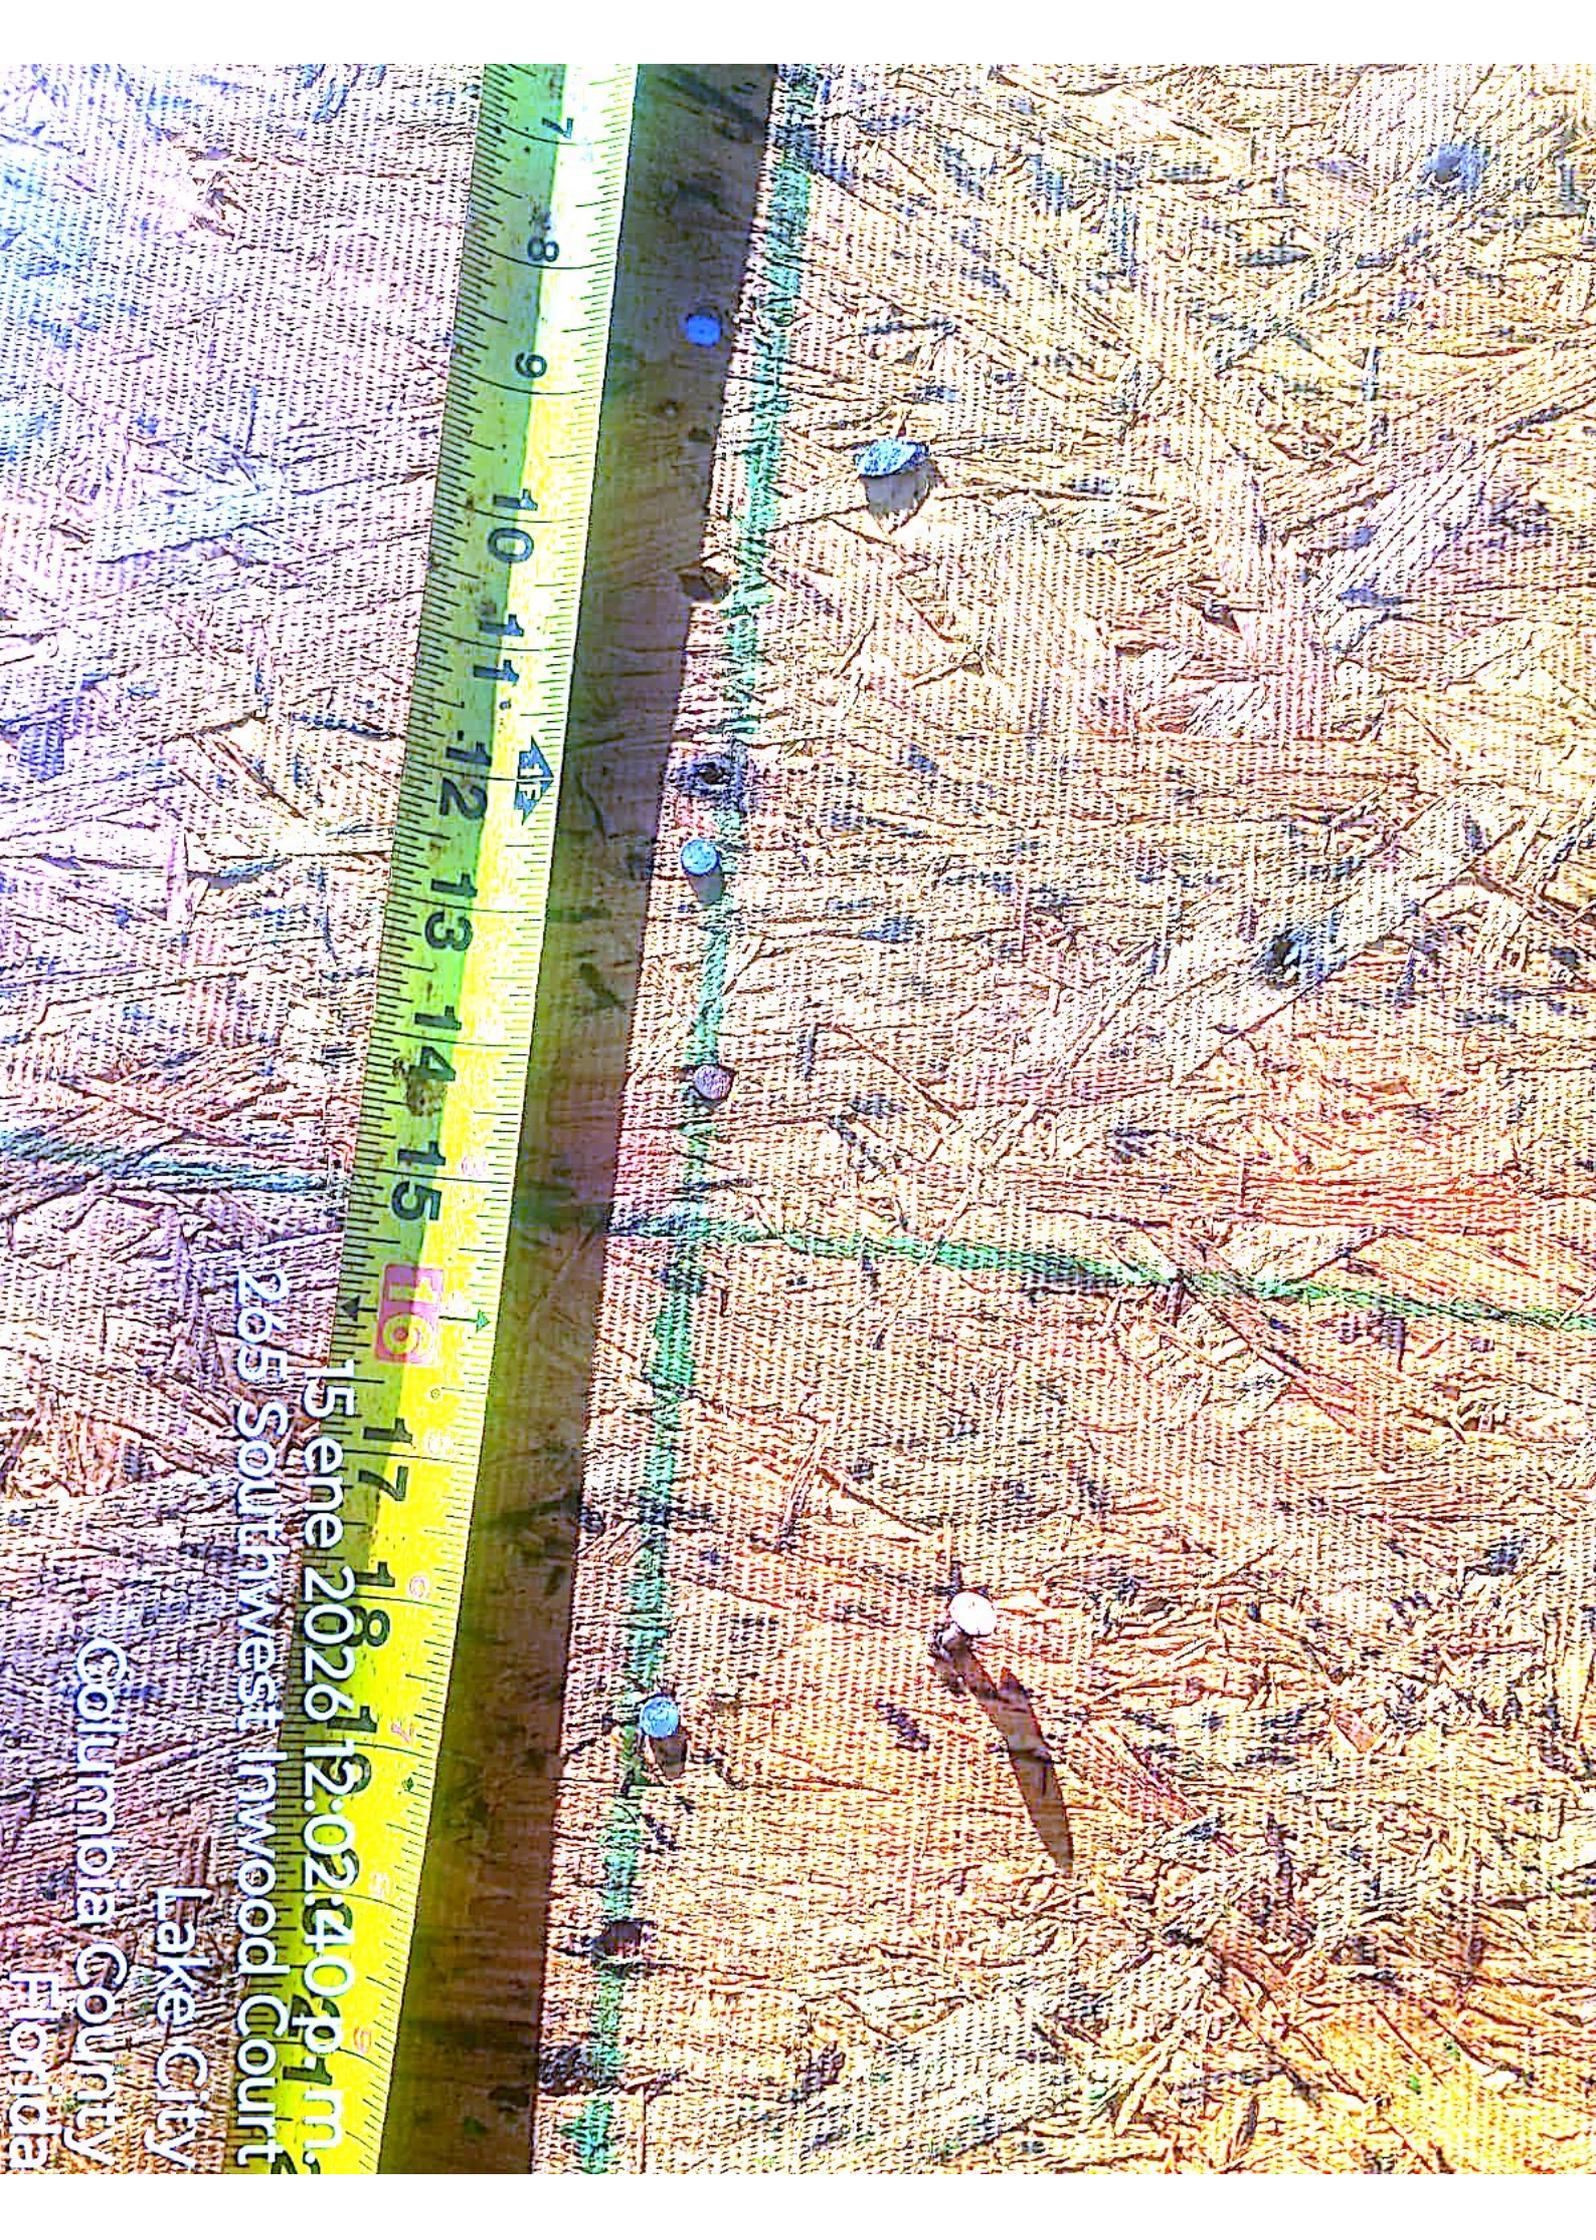

15 June 2026 12:02:40 p.m.  
265 Southwest Inwood Court

Lake City  
Columbia County  
Florida



15 June 2026 12:03:02 P.M.  
265 Southwest Inwood Court

Lake City  
Columbia County  
Florida



15 ene 2026 12:03:12 p. m.  
265 Southwest Inwood Court

Lake City  
Columbia County  
Florida



15 ene 2026 12:03:37 p.m.  
265 Southwest Hwy Court

Lake City  
Columbia County  
Florida