REV.	DESCRIPTION	BY	DATE
A	ADD SCREW	JLG	01/12/07

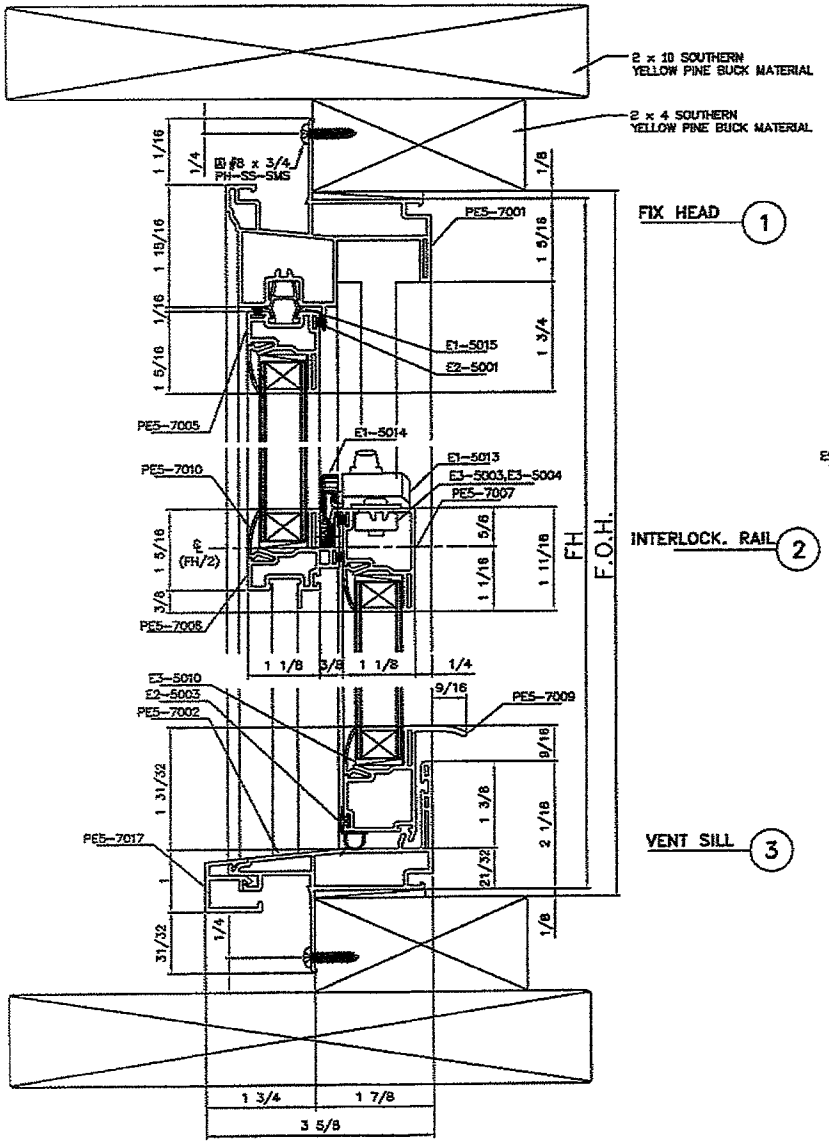

FIX HEAD (1)

INTERLOCK. RAIL (2)

VENT SILL (3)



GLAZING DETAILE (4/1)



ADD REINFORCEMENT SH4050 , SH3872

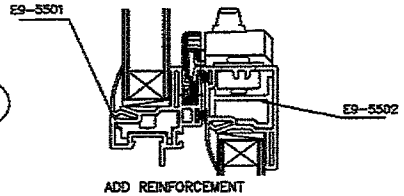

ADD REINFORCEMENT SH4072 ,SH4850 ,SH4872

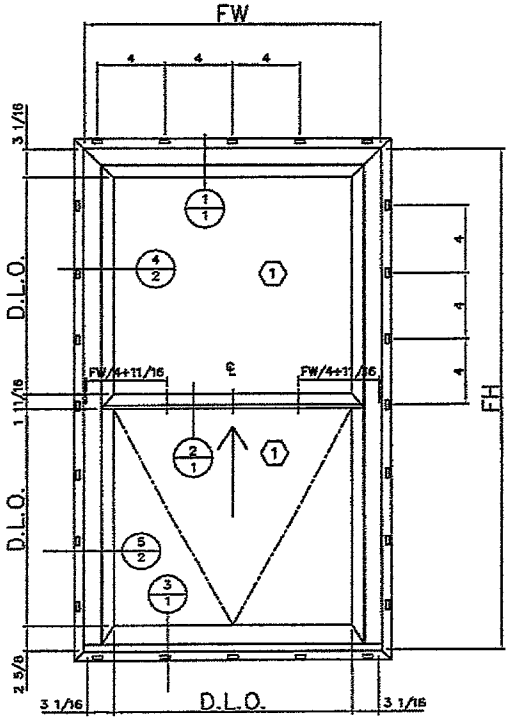

ELEVATION

(1) TEST (AAMA 101)
FOR DP-50

(1) GLASS TYPE: 3/4" INSULATED UNIT
1-A : 3/32" LOW-E,AN X 9/16" AIR X 3/32" CLR,AN (SH3050 , SH3072 ,SH4050 , SH4850)
1-B : 1/8" LOW-E,AN X 1/2" AIR X 1/8" CLR,AN (SH3872 ,SH4072 ,SH4872)
✿ (FW- 5 5/32") x (FH/2-2 11/16")

● - INDICATES LOCK LOCATION
FW<36" ONE LOCK(CENTER)
FW>36" TWO LOCK(FW/4-11/16)

Hurricane Test Laboratory

HTL LLC

AS TESTED UNLESS OTHERWISE NOTED.

Date 1/22/07

Job# G23L-0606-08
G23L-1102-06

YKK ap			
SYSTEM: STYLE VIEW			SCALE: 1/2
DESCRIPTION: SINGLE HUNG (DP50)			
DRAWING NUMBER: PE5-7000-0103			REV.
APPROVED BY: MJM	DRAWN BY: J.GOTO	DATE: 03/18/06	SHEET NO: 1 OF 2